



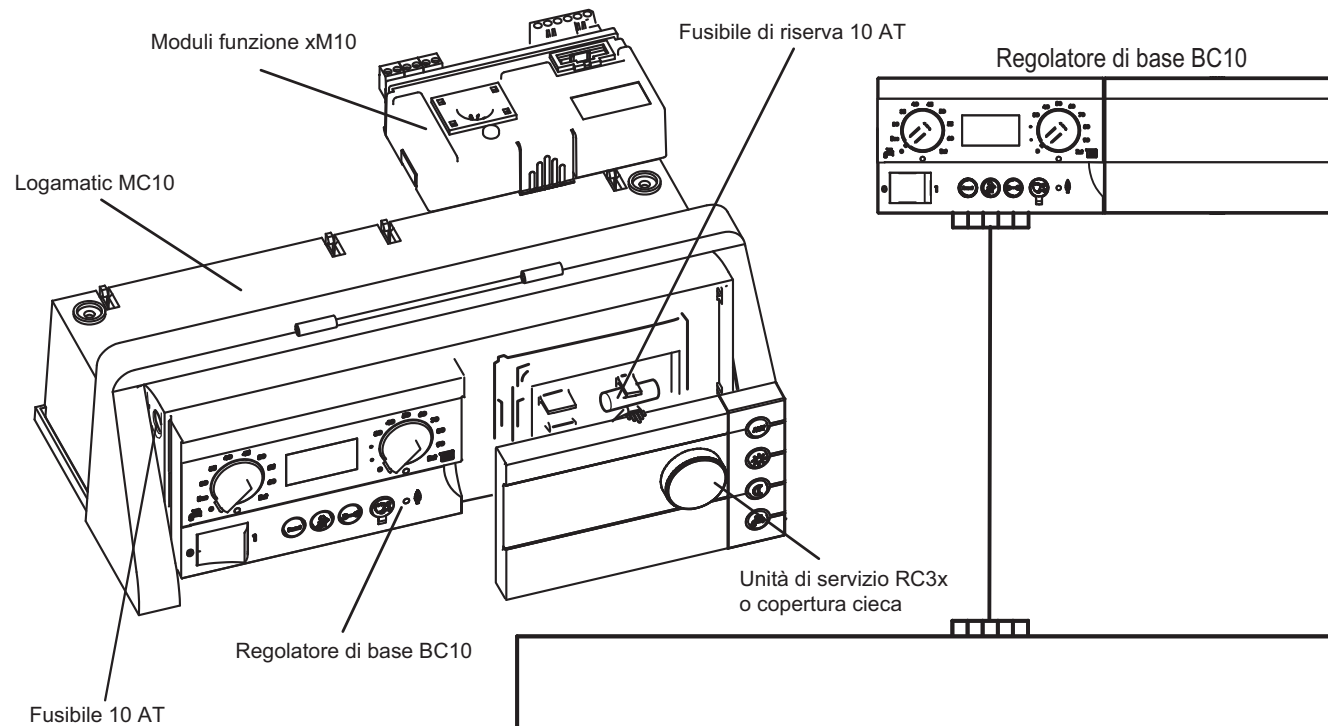

Spiegazione delle denominazioni abbreviate

SAFe	Cavo BUS per l'automatismo di combustione del dispositivo SAFe
EMS	Cavo BUS per i moduli funzione
RC	Regolatore ambiente (es. RC3x)
EV	Blocco esterno
FW	Sonda acqua calda
FA	Sonda temperatura esterna
WA	Richiesta di calore esterna
PZB	Pompa di alimentazione
PH-HK1	Pompa del circuito di riscaldamento (circuito di riscaldamento 1)
PZ	Pompa di circolazione
DWV	Valvola a tre vie
PS	Pompa di carico dell'accumulatore
Netz FM	Collegamento alla rete per i moduli funzione
Netz	Collegamento alla rete per apparecchio di regolazione Logamatic MC10
SI-Geräte	Dispositivo di sicurezza per il collegamento di apparecchi esterni, ad es. un pressostato di controllo. Al suo intervento l'automatismo di combustione viene disattivato.
Netz SAFe	Collegamento alla rete per l'automatismo di combustione del dispositivo SAFe

Tensione di rete 230V~
 Tensione di segnale

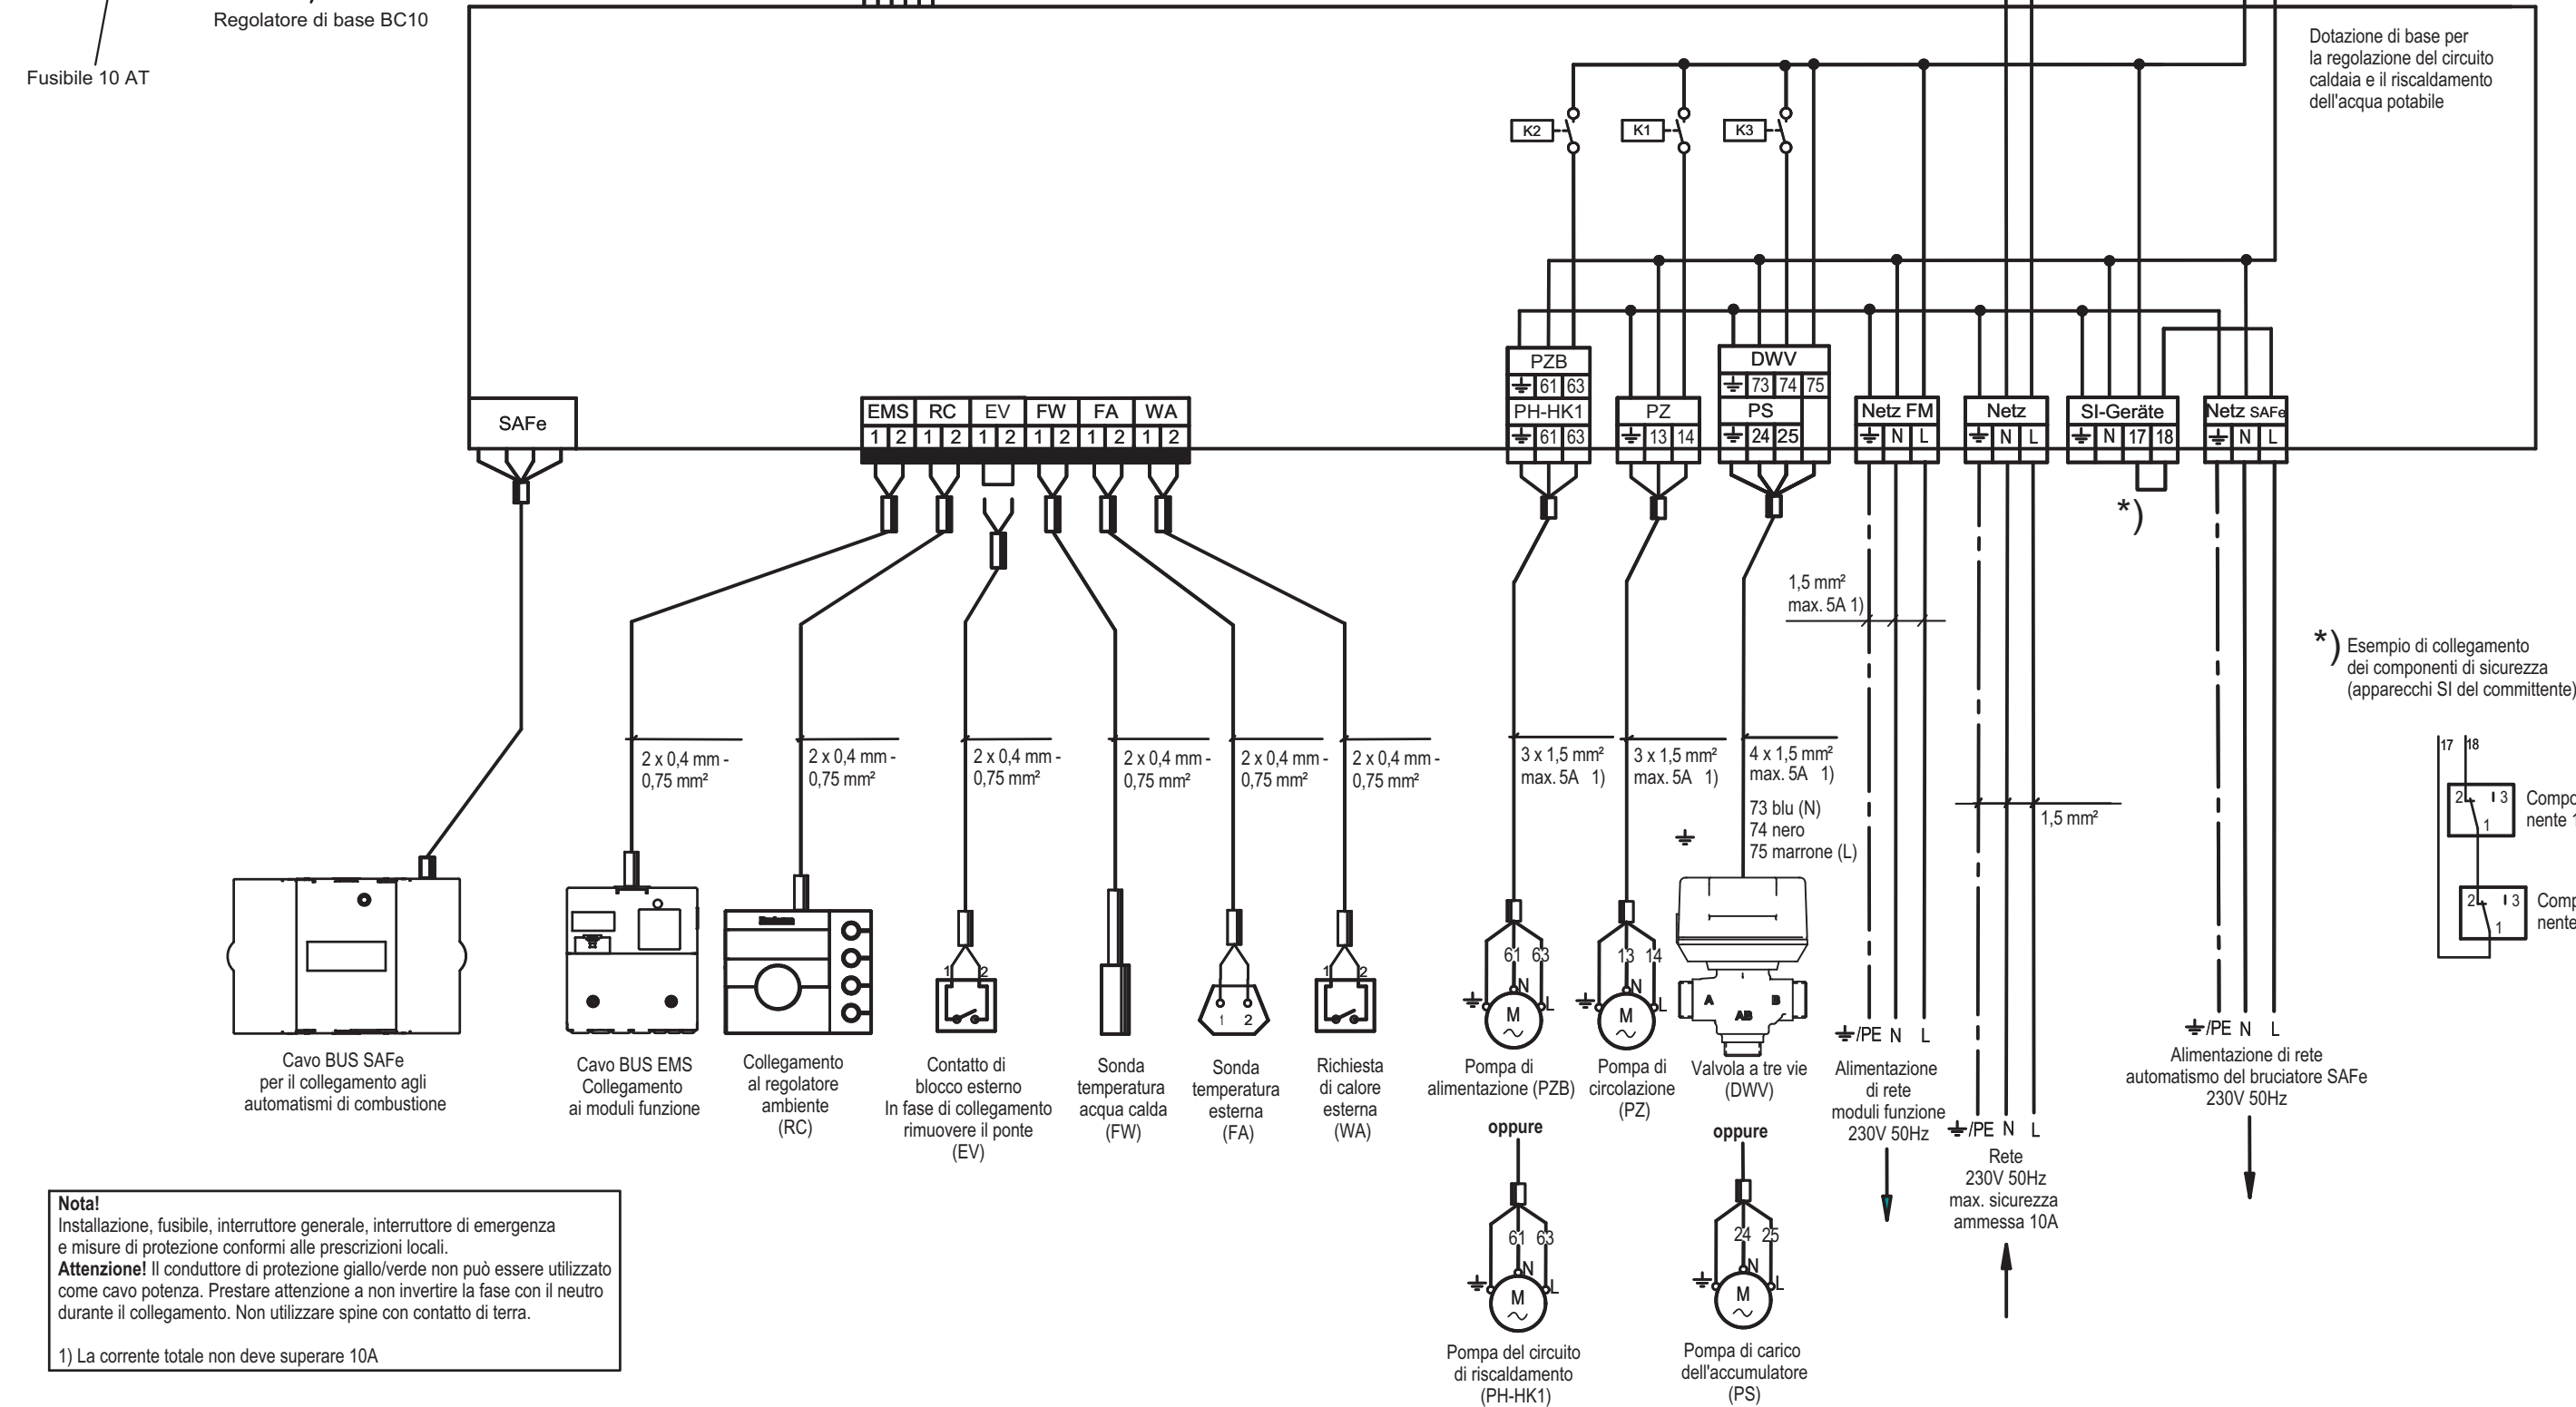

RC	Unità di servizio RC3x
FA	Sonda temperatura esterna
FB	Sonda temperatura accumulatore
FW	Sonda temperatura acqua calda
PH	Pompa del circuito di riscaldamento
PS	Pompa di carico dell'accumulatore
PZ	Pompa di circolazione
STB	Limitatore di sicurezza della temperatura
SI-Geräte	Apparecchi di sicurezza
THV	Valvola termostatica del radiatore
HK	Circuito di riscaldamento
DWV	Valvola a tre vie
	Valvola unidirezionale


Esempio di realizzazione dell'impianto V1

Apparecchio di regolazione MC10

Dotazione di base:
Modulo di base BC10

Funzioni:

- o Bruciatore ad 1 o 2 stadi
- o Pompa del circuito di riscaldamento
- o Pompa di carico dell'accumulatore
- o Pompa di circolazione

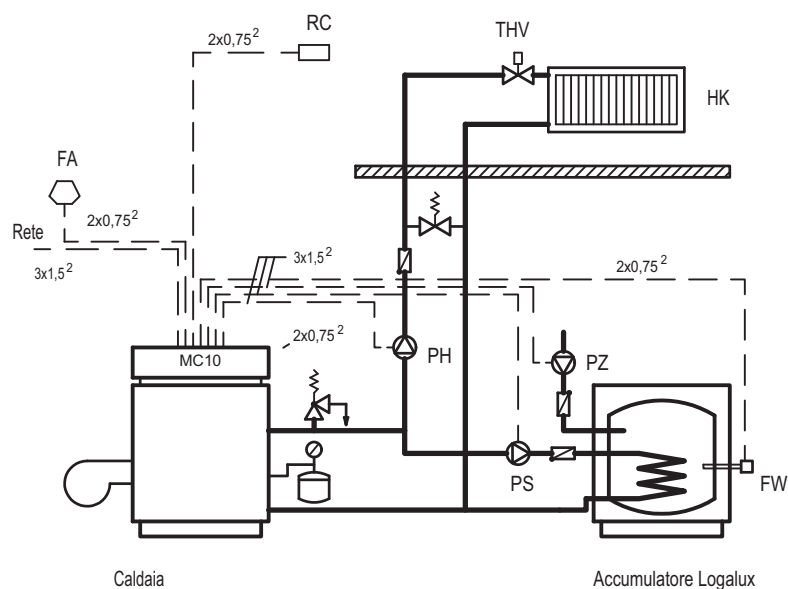


Esempio di realizzazione dell'impianto V2

Apparecchio di regolazione MC10

Dotazione di base:
Modulo di base BC10

Funzioni:

- o Bruciatore ad 1 o 2 stadi
- o Pompa del circuito di riscaldamento
- o Valvola a tre vie
- o Pompa di circolazione

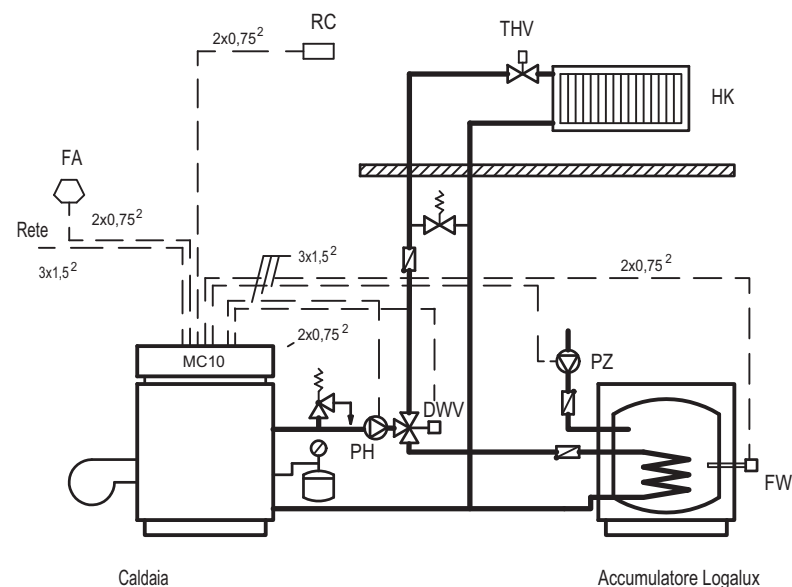

Gli esempi di realizzazione degli impianti devono essere considerati come rappresentazioni puramente schematiche!